




- Prosimo za podatek o vrsti materiala iz katerega naj bodo jaški predvideni pod postavko 4.7
Material je polietilen (PE). Potrebno je vgraditi tipski vodomerni jašek Zagožen, kateri so predpisani s strani upravljavca vodovodnega sistema. Tak jašek je na sliki:



- Prosimo za objavo skice/načrta po postavki 5.15 predvidenega temelja polnilne postaje-dimenzije temelja

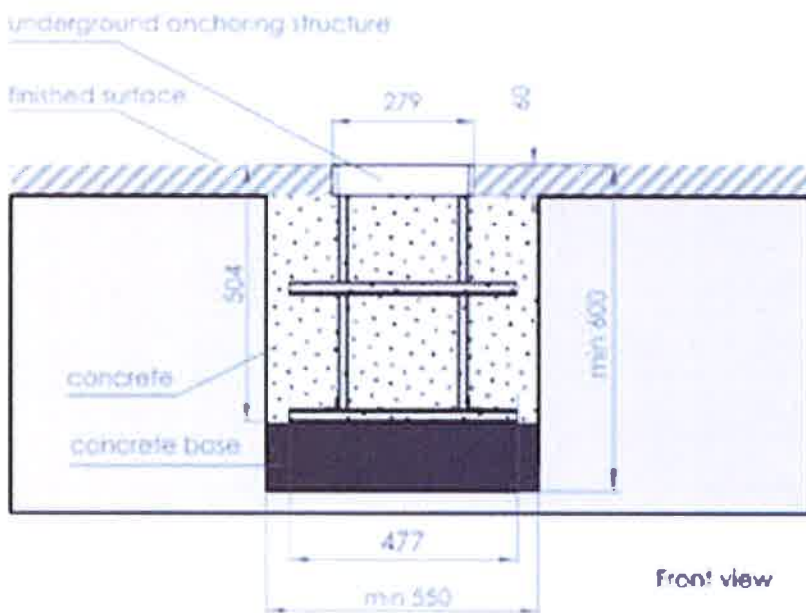

Slika 8: Izvedba osnovne gradbene jame - vzdolžni presek